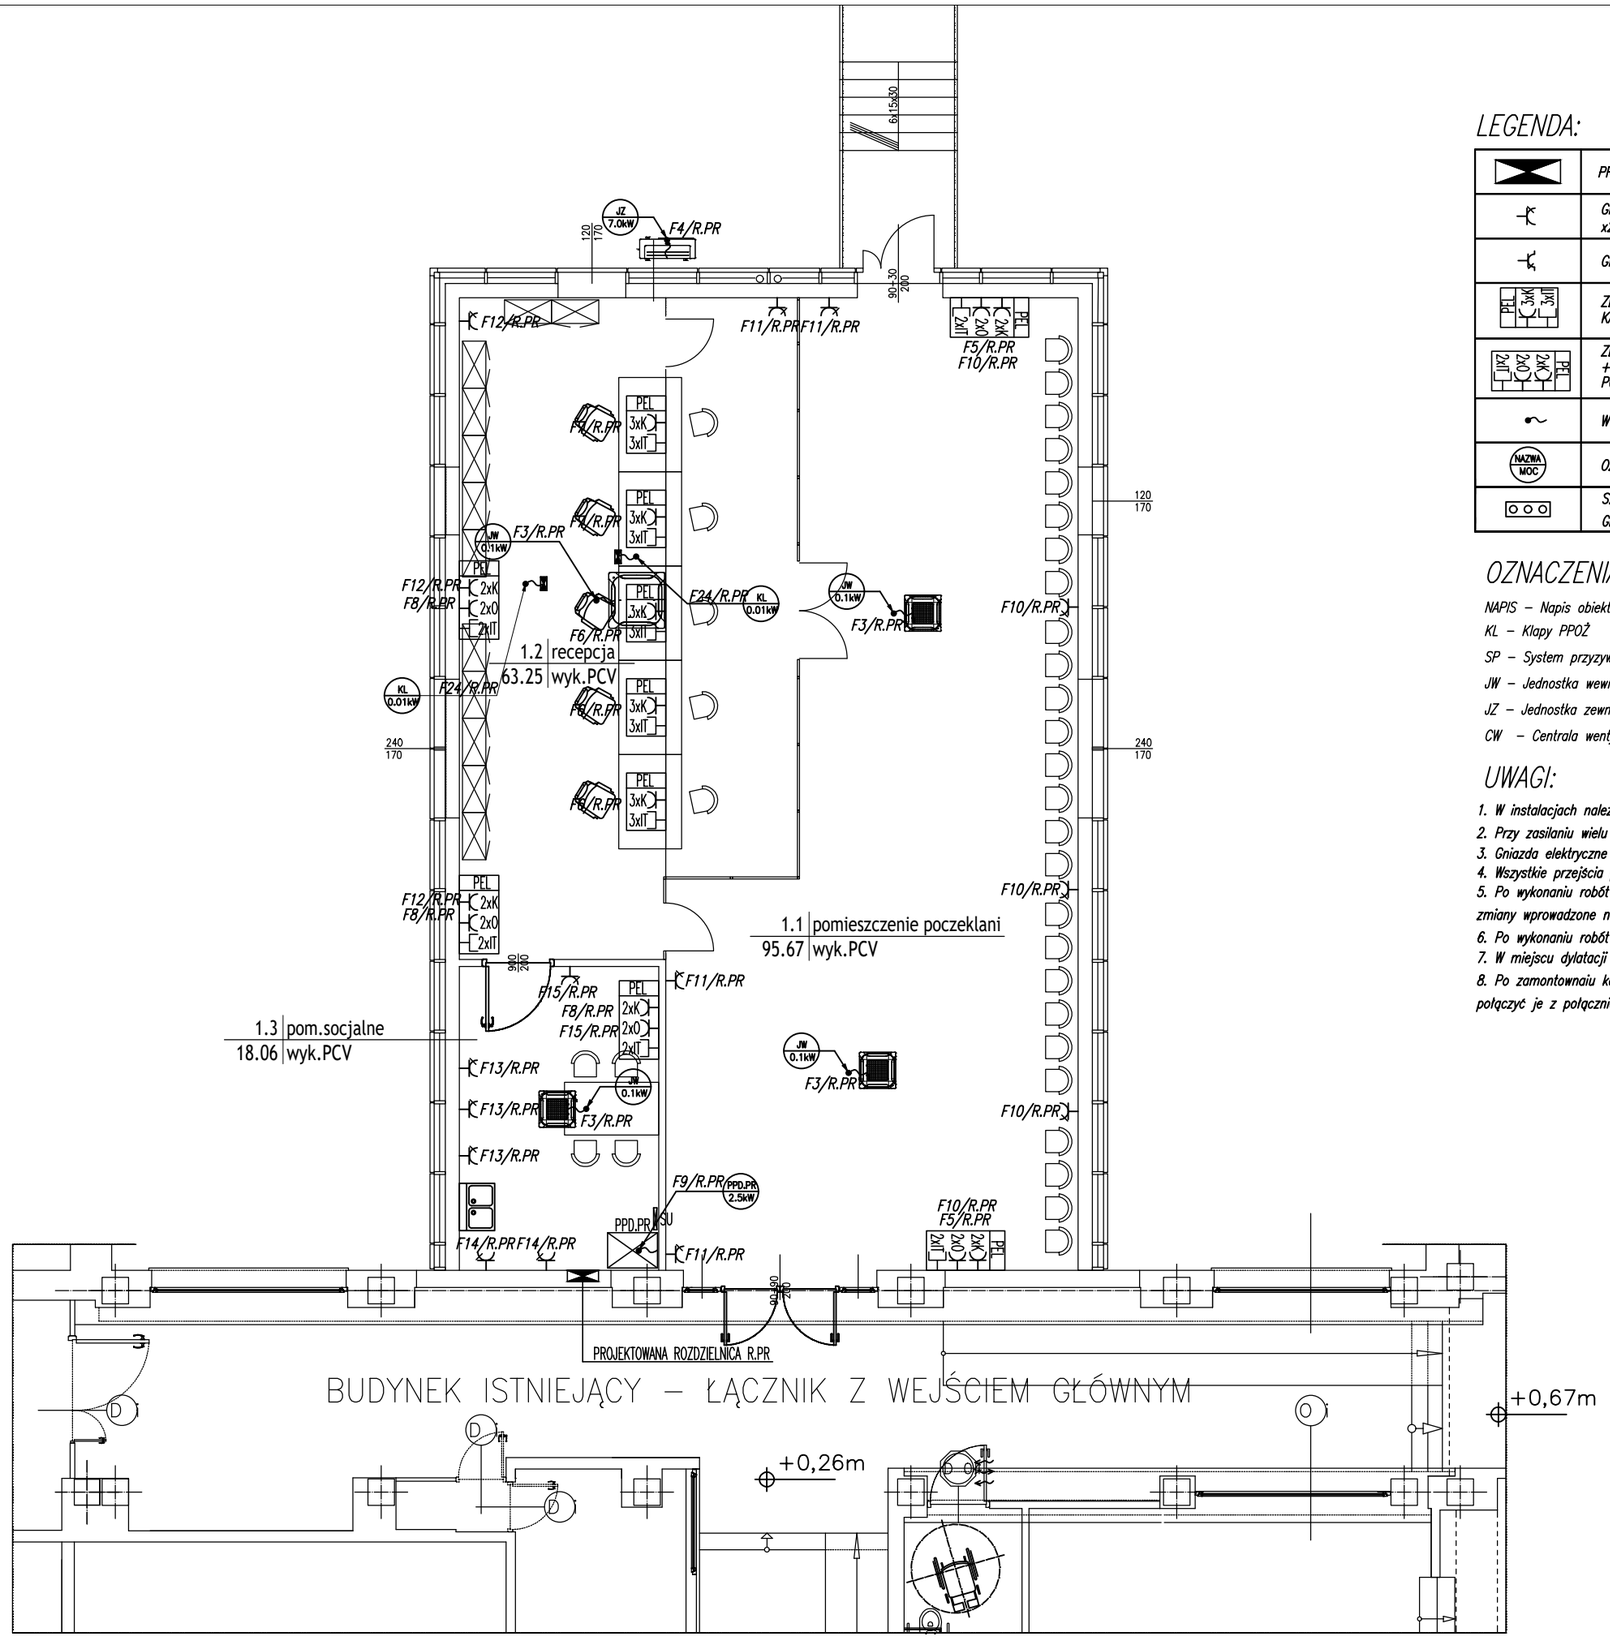

LEGENDA:

	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R.PR – POMIESZCZEŃ REJESTRACJI
	GNIAZDO ELEKTRYCZNE 2P+Z,10A/16A, 230V x2 podwójne
	GNIAZDO ELEKTRYCZNE 2P+Z,10A/16A, 230V, IP44,
PEL 3xK 3xII	ZESTAW GNIAZD TYPU "PEL" 3x2P+Z,10A/16A, 230V TYPU DATA, 3xRJ45 kat 6 KASETA PODŁOGOWA – DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ MONTAŻU USTALIĆ NA BUDOWIE
PEL 2xII 2x0 2xK	ZESTAW GNIAZD TYPU "PEL" 2x2P+Z,10A/16A (data), 230V TYPU DATA, 3xRJ45 kat 6 + 2x2P+Z,10A/16A MONTOWANY WE WSPÓLNEJ RAMCE NA WYSOKOŚCI 0,3m OD POZIOMU POSADZKI
	WYPUST ELEKTRYCZNY (ZASILANIE) – ZAPAS PRZEWODU
NAZWA MOC	OZNACZENIE URZĄDZEŃ ORAZ ICH MOC ZNAMIONOWA
	SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW GDU – GŁÓWNA, LSWP – LOKALNA

OZNACZENIA URZĄDZEŃ:

NAPIS – Napis obiektu
KL – Klapy PPOŻ
SP – System przyzywowy
JW – Jednostka wewnętrzna
JZ – Jednostka zewnętrzna
CW – Centrala wentylacyjna

ROZDZIELNICE:

R.PR – Rozdzielnica wtynkowa pomieszczeń rejestracji

UWAGI:

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorów z jednego obwodu stosować puszki rozgałęzne.
3. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupować i montować we wspólnej ramce.
4. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią masą ognioodporną
5. Po wykonaniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
6. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.
7. W miejscu dylatacji należy rozłaczyć koryta kablowe pozostawiając
8. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodów należy połączyć je z połączniem wyrównawczym.

temat:	Nadbudowa i rozbudowa budynku głównego, pomiędzy skrzydłami B i C z przeznaczeniem pomieszczeń na rejestrację główną Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu		
inwestor:	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4; 58–309 Wałbrzych		
branża instalacje elektryczne			
projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	
sprawdzający:			
tytuł rysunku:	RZUT PARTERU – PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁOWYCH		

data:	stadium:	skala:	nr rys.:
05.02.2025	PW.	1:100	1E