



wykop roboczy w miejscu spawania i odgałęzień

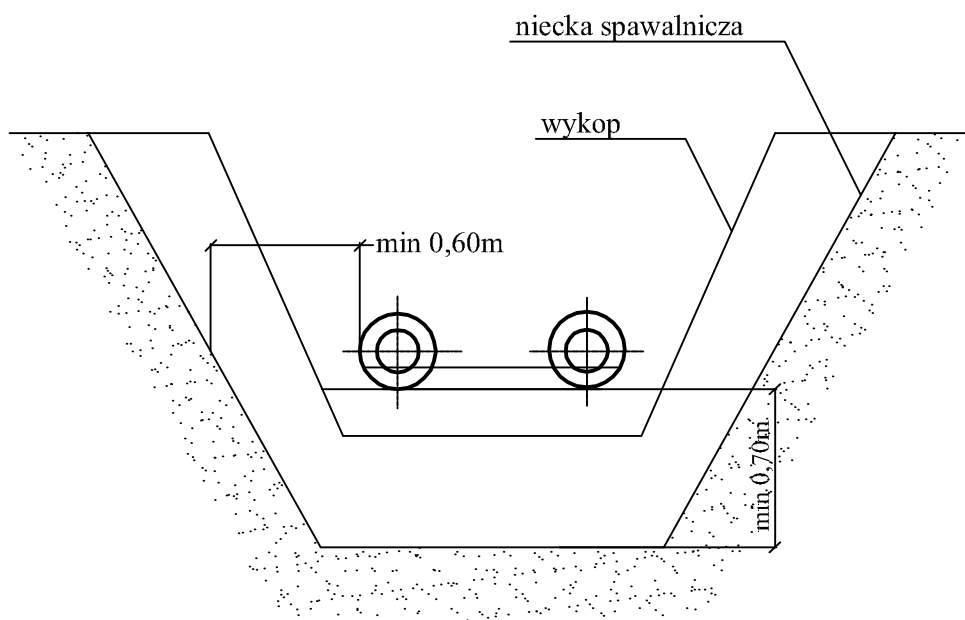

Dz	A _{min.}	L _{min.}
90	150	630
110	150	670
125	150	700
140	150	730
160	150	770
200	150	850
225	200	950
250	200	1000
315	200	1130
400	200	1300
450	200	1400

UWAGA:

- Stopień zagęszczenia piasku nie większy niż 94 %
- W miejscach wykonywania spawów wykop należy poszerzyć i pogłębić
- Rysunek dotyczy terenu bez szkód górniczych
- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Międzyrzecz

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 <div>EKO-WILMAR s p. z o.o.</div> <div>ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice</div>
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	10.2024		
Wykonał	Jakub Wilk		10.2024		
Sprawdził					
Faza: <div>PT</div>		Objekt: Przylączenie sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego przy ul.Spółdzielczej 13a, b, c, d w ramach 1 etapu rozproszenia grupowej SWC przy ul.Spółdzielczej 27a w Gliwicach. obręb: Zatorze, działki nr: 502/14, 502/6, 502/5 i 498 Tytuł rysunku: Przekrój przez wykop			Inwestor PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 Nr rysunku SC-15/24/04
Nr projektu: SC-15/24					
Podziałka: -					
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.					